


支原体检测报告

编号	名称	支原体PCR结果	结论
S	Jurkat(clone E6-1)	阴性	合格
N	Negative	阴性	成立
P	Positive	阳性	成立

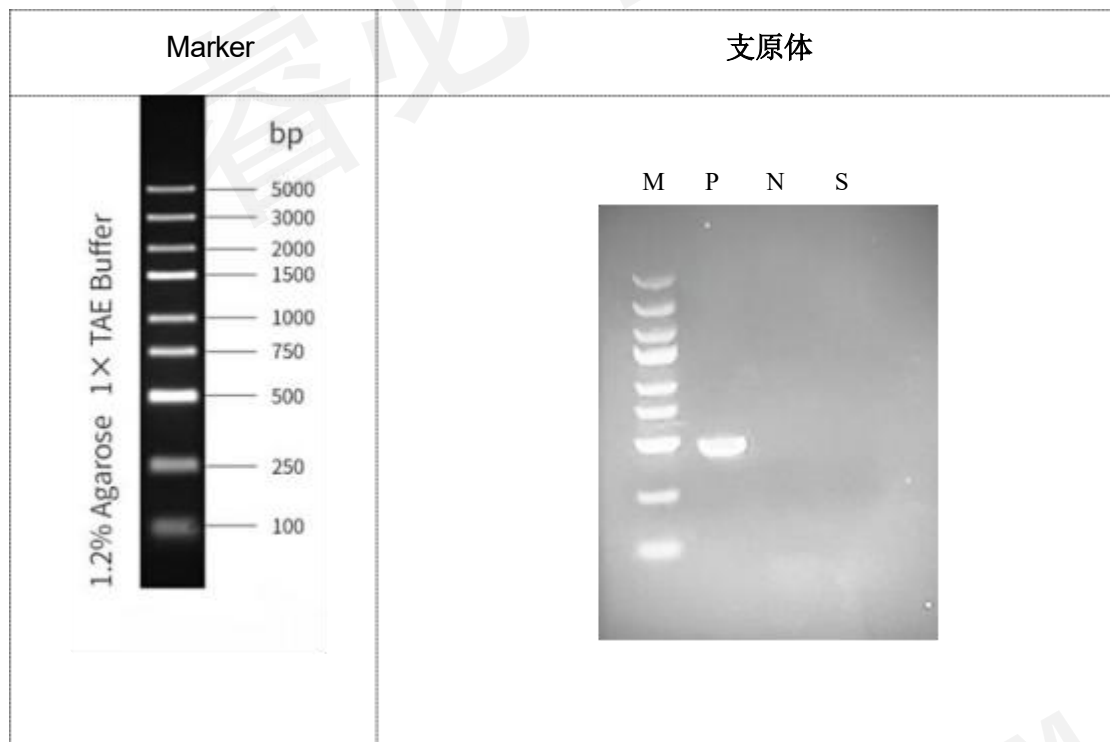

检测人: 王婷玉

审核人: 耿鹏

睿必特生物科技(上海)有限公司

2025-05-30

